



WebReq /WebReq Admin

Release notes 21.01.2025

INDHOLD

1	WEBREQ ADMIN	3
1.1	NOX ANALYSER VISES KORREKT I ADMIN (WRA-704)	3
1.2	MULIGHED FOR AT SCROLLE HORIZONTALT VED MANGE DATA PÅ SIDEN (WRA-585)	3
1.3	VISNING AF MANGE ANALYSER PÅ EN REKVISITION (WRA-646)	4
1.4	VISUEL FORSKEL MELLEM TEST OG PRODUKTION (WRA-671)	4
1.5	DATO FORMAT FOR HOTELREKVISITIONER ER RETTET TIL DANSK (WRA-700)	5
1.6	REKVIRENTER MED FORBEDRET VISNING (WRA-701)	5
1.7	BRUG AF EGEN CPR-SERVICE (WRA-707, 723)	5
1.8	REKVIRENTOPLAG VHA. NY KLINIKSERVICE (WRA-709)	5
1.9	ANALYSEGRUPPE VISES UNDER REKVIRENT EGET LAB (WRA-721)	7
1.10	PROFILER: BLOKERING AF ANALYSE (WRA-726 + WR-1258)	7
1.11	WEBREQ ADMIN BESKEDER, SENDES OGSÅ TIL MAILADRESSE (WRA-731)	8
1.12	STYRING AF ANTAL REKVISITIONER OG PLADSER IFM. MOBILLAB (ML-38)	8
2	WEBREQ	9
2.1	PROFILER: BLOKERING AF ANALYSE (ID 2 WR-1258)	9
2.2	DEFAULT PATOLOGI OG MIKROBIOLOGI FRA LÆGESYSTEM, ÅBNER I KLINIK ANALYSER (WR-1227)	9
2.3	FORBEDRET VALIDERING PÅ SIDEN OPLYSNINGER (WR-1229, 1255, 1318)	10
2.4	NY KNAP TIL FJERNELSE AF EN UDVALGT ANALYSE VED ADVARSELSREGLER (ID9 WR-1257)	10
2.5	FELTET FOR INITIALER ER UDVIDET TIL 30 TEGN (WR-1263)	11
2.6	"FLYT TIL" UDVIDET MED: AFLEVERES AF PATIENT (WR-1266)	11
2.7	ANALYSER DER KUN FINDES UNDER EN PRØVETAGNINGSTYPE FLYTTES TIL DENNE TYPE (WR-1286)	12
2.8	ADVIS FJERNES PÅ HOTELANALYSER DER ÆNDRES TIL KLINIK ANALYSER. (WR-1291)	12
2.9	FORBEDRING AF GENBESTILLING TIL MOBILLAB. (WR-1292)	13
2.10	NOTIFIKATIONER SORTERES NU MED NYESTE ØVERST. (WR-1302)	13
2.11	FEJLRETTELSE IFM. GENERERING AF PRØVETAGNINGSBANKET (WR-1312)	13
2.12	KALENDER MED KNAP TIL 9 MÅNEDER. (WR-1311)	14
2.13	GENVEJSKNAPPER ER GENOPRETTET (WR-1319)	14
2.14	OPRETTELSE AF E-CPR-NUMRE (WR-1320)	14

1 WebReq Admin

OBS! Husk altid at opdatere din browser efter en opdatering (Ctrl + F5) samt at slette alle cookies/cache (Ctrl + Shift + Delete)

1.1 Nox analyser vises korrekt i admin (WRA-704)

Under **Analyse** → **Rekvisitionstypen** har der været visnings problemer på nogle Nox analyser.

Trods forkert visning i WebReq Admin, var det dog korrekt i databasen og i WebReq. Dette er nu rettet.

1.2 Mulighed for at scrolle horisontalt ved mange data på siden (WRA-585)

Det er nu muligt at scrolle horisontalt, hvis skærmstørrelsen er for lille til at man kan se hele siden.

Rekv. nr.	kv.	Ønsket prøvetid	CPR nr.	Navn	Rekvisitent	Init.	Speciale	Lab	
		08:20:29			Forskerparken			biokemiske	
101370172982		06-11-2024 08:20:29	2103009996	Kaja Test Hansen	Lægehuset i Forskerparken	KAHA	Klinisk Kemi	Slagelse test, kli biokemiske	Udskriv Gensend
101370173024		06-11-2024 08:20:29	2103009996	Kaja Test Hansen	Lægehuset i Forskerparken	KAHA	Klinisk Kemi	Slagelse test, kli biokemiske	Udskriv Gensend
		06-11-2024			Lægehuset i			Slagelse test, kli	

Hvis siden er for lille kan alle knapper måske ikke være der. Dette vil vises med tre streger hvor undermenuerne kan findes.

Ydernr	Navn	KKA	MIK	
sanderborg	Sønderborg, Sygehus Sønderjylland	Ja	Nej	Ret Slet
069434	Lægehuset i Ørum	Ja	Ja	Ret Slet
066478	Læge Bodil Eg	Ja	Ja	Ret Slet
015385	Læge Peter Lerche	Ja	Ja	Ret Slet

1.3 Visning af mange analyser på en rekvisition (WRA-646)

Under **Søg Rekvisitioner** vises nu alle analyser på en rekvisition, selv om der er mange.

1. Mouseover på De tre streger kan vise max 10 analyser.
2. Er der flere en 10 analyser, klikkes der på De tre streger
3. Pop up vises med komplet liste, hvor der er mulighed for at scrolle om nødvendigt.

Søg rekvisitioner

Søg på CPR-nummer...
2103009996

Søg på Nummer...

Rekvisitioner

Hotel (7 stk.) # Gemte (15 stk.) # Sidste uge (1 stk.)

Rekv. nr.	Orig. rekv.	Ønsket prøvetid	CPR nr.
101370170696		12-11-2024 07:30:00	

Rekvisition 101370174101

- NPU01960-Erytrocytter;B
- NPU01944-Erytrocytvolumen (middel) [MCV];B
- NPU02319-Hæmoglobin;B
- NPU02593-Leukocyter;B
- NPU04100-Leukocyttype gruppe;B
- NPU08694-Reticulocyter;B
- NPU03568-Trombocyter;B
- NPU02321-Hæmoglobin [MCHC];Erc(B)
- NPU01567-Kolesterol HDL;P
- NPU01568-Kolesterol LDL;P
- NPU01566-Kolesterol;P
- NPU19795-Immunglobulin A;P
- NPU02482-Immunglobulin E;P
- NPU19814-Immunglobulin G;P
- NPU03230-Kalium;P
- NPU03429-Natrium;P
- NPU03688-Urat;P

Kuvertnr: DK-2281
NPU01960-Erytrocytter;B
NPU01944-Erytrocytvolumen (middel) [MCV];B
NPU02319-Hæmoglobin;B
NPU02593-Leukocyter;B
NPU04100-Leukocyttype gruppe;B
NPU08694-Reticulocyter;B
NPU03568-Trombocyter;B
NPU02321-Hæmoglobin [MCHC];Erc(B)
NPU01567-Kolesterol HDL;P
NPU01568-Kolesterol LDL;P
Tryk for at se alle

Gensend

1.4 Visuel forskel mellem test og produktion (WRA-671)

Man kan nu tydelig se forskel på, om man arbejder i WebReq Admin test eller produktion. Er man i Test vil ikonet i browser stien være sort og øverste bjælke være på siden orange:

Test WebReq Admin

WebReq Admin

test-webreq-admin.smdstools.com/download/requestors

Test WebReq Admin

Laboratorie

Laboratorie

Analyser

Rekvirenter

Filtrér efter

Rekvirenter

Lægehuset WebReq

Åben alle | Luk alle

Rekvirentnumre

Adresse og kontakt oplysninger

Klinik opsætninger

Seneste ændringer

Rekvirering - Klinisk biokemi

Rekvirering - Mikrobiologi

Rekvirering - Patologi

Andre Laboratorie Adgange

Adgangskontrol

Overfør Gemte og Hotel rekvisitioner

Rekvirenter

Lægehuset WebReq

Åben alle | Luk alle

Rekvirentnumre

☒ Aktiv

Lokationsnummer - (Kan bruges til at hente data fra sor)
5790000123456

Rekvirentkode*
123456

SOR kode - (Kan bruges til at hente data fra sor)

☐ Benyt SOR koden ved afsendelse

Rekvirentkodetype
Læge(Ydernummer)

CVR-numre adskilt med ,
91745962,92348870,98504068,94646341

OIO Lokationsnummer (EAN nummer, bruges ved fiktivt ydernr)

Ved hjælp af en ny kliniks service, kan man nu indlæse/opdatere rekvirent data fra SOR.

1. Indsæt **Lokations-** eller **SOR-kode** og **Søg på ikonet** ved siden af.
2. **Indsæt** data. Alt er markeret med flueben, men kan fravælges.
3. Laver man i punkt 1 en søgning på allerede oprettet rekvirent, vises med flueben hvad man har i Admin, og tomme kasser kan udfyldes for at indhente nye data fra SOR.

Rekvirenter

Opret Rekvirent

Åben alle | Luk alle

Rekvirentnumre

☐ Aktiv

 Lokationsnummer - (Kan bruges til at hente data fra sor)
5790002404580

 Rekvirentkode*

Dette felt er påkrævet

 SOR kode - (Kan bruges til at hente data fra sor)

Importer SOR data

SOR kode
☒ 897791000016005

Navn
☒ Regionsklinik Hurup

Navn 2
☒ Regionsklinik Hurup

Postnummer
☒ 7760

Bynavn
☒ Hurup Thy

Adresse
☒ Idrætsvej 5

Tlf. nummer
☒ 97 94 50 04

Rekvirentkode
☒ 079782

Indsæt Annuller

Importer SOR data

SOR kode
☐ 142801000016005
☐ 142811000016007

Navn
☒ Fællesklinikken (Nuværende i admin)
☐ Tandlæge Lene B. Mortensen Fællesklinikken
☐ Tandlæge Lene Bovbjerg Mortensen

Navn 2
☐ Tandlæge Lene B. Mortensen Fællesklinikken
☐ Tandlæge Lene Bovbjerg Mortensen

Bynavn
☒ Nykøbing Mors (Nuværende i admin)
☐ Nykøbing M

Adresse
☒ Jernbanegade 9, 1. tv. (Nuværende i admin)
☐ Jernbanegade 9

Indsæt Annuller

Fremadrettet autogenereres klinikens **Adgangskode**, som dog er redigerbar.

1.9 Analysegruppe vises under Rekvirent eget lab (WRA-721)

Der er nu tilføjet Analysegrupper under **Rekvirent eget lab**

Rekvirent eget lab				
Filtrér				
Kode ↓	Navn ↓	Status ↓	Vis egne	
004677	004677lab	Aktiv	Analysegrupper	Analysér Ret
789789	789789lab	Aktiv	Analysegrupper	Analysér Ret

1.10 Profiler: Blokering af analyse (WRA-726 + WR-1258)

Under **Analysér** → **Blokeringsregler** kan man nu blokere for at klinikker kan lægge analysen i en profil. Denne begrænsning gælder ikke brugere i WebReq Admin. Ligger analysen allerede i en profil, kan laboratoriet fjerne den.

Analysér

Elektrokardiografi [EKG12];Pt

Åben alle Luk alle

Analysé data

Advarselsregler

Blokeringsregler

☒ Bloker tilføj til profil (Kliniken kan ikke tilføje denne analyse til en profil)

Ses i oversigt: **Analysér** → **Regler**

Analyse				
Filtrér efter Navn, Sy				
Kode ↓	Regler	Redigeret ↓		
NPU01349		2020-02-10	Ret	Slet
ddddd	☒ Bloker tilføj til profil	2024-12-05	Ret	Slet

I WebReq:

- 1 Er feltet vinget af, vil det ikke være muligt at markere analysen under profiloprettelse. De får i stedet en rød besked: **Laboratoriet har angivet at denne analyse ikke må lægges på profiler**
- 2 Anvendes **Kopier fra Ordre** med blokeret analyse, indlæses kun delvist med rød besked: **Ordren blev kun delvist kopieret, da laboratoriet har blokeret for profiloprettelse på nogle af analyserne.**

Opret / Rediger profiler

Søg efter profil, analyse eller NPU nr

Søg

Staget test, klinisk biokemiske

Sygehusvej 1
4200 Slagelse
Tlf. 7572 0177

Favoritter KBA VIK PAT Web-Patient

Hæmaturi

☒ Basofilytter:B

☒ Erytrocytter:B

☐ Erytrocytv. rel. spredning(ErcB)

☐ Erytrocytvolumen (middel) (MCV):B

☐ Erytrocytindeks(B)

☐ Ferritin:P

☐ Folat:P

☐ Haptoglobin:P

☐ Hæmoglobin:MCHC(ErcB)

☐ Hæmoglobin:MCH(ErcB)

☐ Hæmoglobindhold (MCH):ErcB

☐ Jern:P

☐ Leukocytt:B

☐ Leukocytt:B

☐ Leukocytt:B

☐ Monocytt:B

☐ Neutrofilcytt:B

☐ Thrombocytt:B

☐ Thrombocytt:B

☐ Thrombocytt:B

Hæmaturi

☐ Heparin, lav molmasse (Anti-Xa):P

☐ Heparin, lav molmasse (Anti-Xa):P

Tumormarkører

☐ alpha-1-Fetoprotein:P

☐ Cancer-antigen 125 (CA125):P

Immunologi og inflammation

☐ C-reaktiv protein (CRP):P

☐ Immunglobulin A:P

☐ Immunglobulin G:P

☐ Immunglobulin M:P

☐ Orsomsuaciel:P

☐ Sedimentationsreaktion:B

Infektion og smittesygdomme

☐ Bartonella (cat-scratch):P

☐ Borrelia burg. Ab:P

☐ Cytomegalovirus (DNA):P

☐ Epstein-Barr virus(DNA): arb.stofe. I

☐ Helicobacter pylori (gastro):Mave: I

☐ Hepatitis A, immunstatus:P

☐ Hepatitis A, udredning af infektion

☐ Hepatitis B, immunstatus:P

☐ Varicella-Zoster virus (VZV):P

Færskehed

☐ Amniotik:P

Spøstoffer og vitaminer

☐ 25-Hydroxy-Vitamin D3:P

☐ Kobber:P

Urin og feces

☐ 3,4-Methylenoxyamfetamin:U

☐ 4-Hydroxybutyrat:U

☐ Albumin/creatinin-ratio:U

☐ Amfetamin:U

☐ Barbiturat:U

☐ Benzodiazepiner:U

☐ Buprenorphin:U

☐ Calprotectin:F

☐ Cannabis:U

☐ Cocain:U

☐ Ketobemidon:U

☐ Metadon:U

☐ Morphin:U

☐ Tramadol:U

CSF, luf- og pleuravæske, sputum m.m.

☐ Projekt NOAK PL i Rivaroxaban-beh

Valgt profil

Opret Rediger

Information

☐ Brugerspecific

☐ Patient profil

☐ Overskrift

Slet Gem

Analysér

☒ Basofilytter:B

☒ Erytrocytter:B

2 Kopier fra Ordre

Laboratoriet har angivet at denne analyse ikke må lægges på profiler

1.11 WebReq admin beskeder, sendes også til mailadresse (WRA-731)

Hvis SYNLAB sender beskeder ud til WebReq Admin brugere i Webreq Admin, kan disse beskeder ligeledes sendes til de mailadresser der er opgivet på brugeren. Dette betyder at man har mulighed for at læse beskeden, selv om man ikke er logget ind i systemet.

1.12 Styring af antal rekvisitioner og pladser ifm. mobillab (ML-38)

Hvis en analyse er NOX og samtidig har et andet EDI indeks på, så tildeles der en ekstra plads. Dette er bl.a. lavet for at håndtere at den udkørende bioanalytiker kan tage urinprøver med hjem. (se release til mobillab 21.01.2025 for mere info)

Eksempler:

1. Blod eller urin eller EKG = 1 plads (1 rekvisition)
2. Blod + urin (forskellige EDI indeks men ingen NOX analyser) = 1 plads (2 rekvisitioner)
3. Blod og EKG (forskellige EDI indeks og EKG er en NOX analyse) = 2 pladser (2 rekvisitioner)
4. Blod + urin + EKG (3 forskellige EDI indeks og EKG er en NOX analyse) = 2 pladser (3 rekvisitioner)

Analyse data for klinisk kemi analyse

Rekvireringstype*
NOX


Materiale, kun analyser med samme materiale kan rekvireres sammen
0

EDI indeks, analyser med samme EDI indeks sendes i samme EDI meddelse
4


2 WebReq

2.1 Profiler: Blokering af analyse (ID 2 WR-1258)

Ny funktion hvor laboratoriet kan lægge en blokering på en analyse, så den ikke kan oprettes i profiler. Dette ses når man vælger **"Tandhjulet"** i øverste højre hjørne og klikker på **Opret/Rediger profiler**.

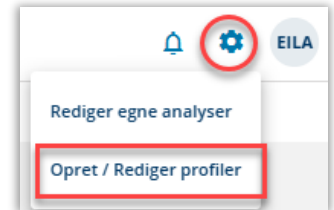


- 1 Det vil ikke være muligt at markere analysen under profiloprettelse, i stedet ses en rød besked: *Laboratoriet har angivet at denne analyse ikke må lægges på profiler*
- 2 Anvendes **Kopier fra Ordre** med blokeret analyse, indlæses kun delvist med rød besked: *Ordren blev kun delvist kopieret, da laboratoriet har blokeret for profiloprettelse på nogle af analyserne.*

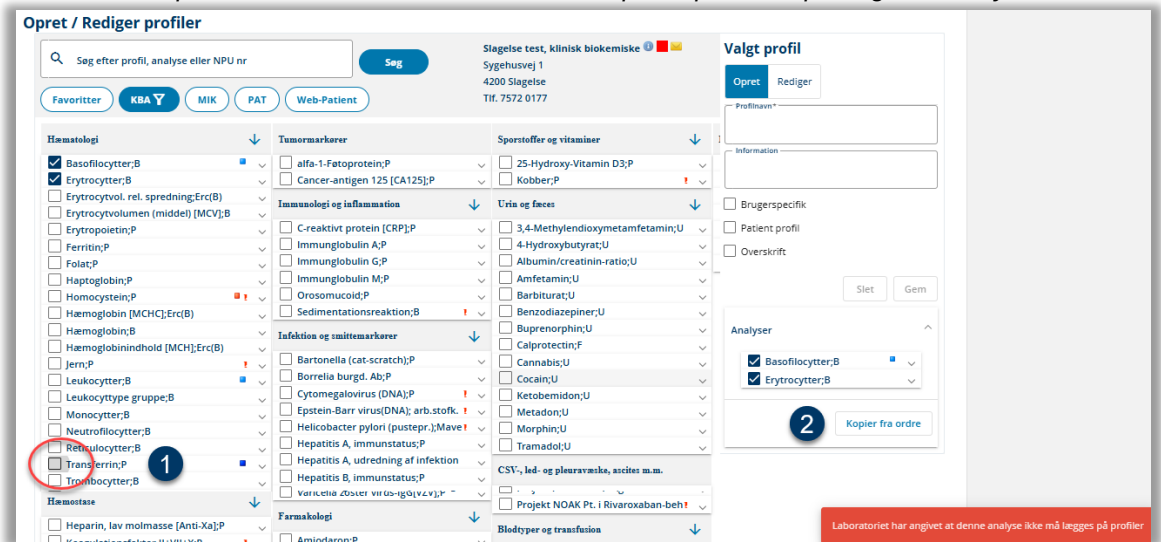

2.2 Default Patologi og Mikrobiologi fra lægesystem, åbner i Klinik analyser (WR-1227)

Det er nu lavet sådan, at WebReq default står i **Klinik analyser**, når man vælger enten **Patologi** eller **Mikrobiologi** fra lægesystemet uanset opsætningen på rekvirenten. Dette gør at fanebladene **MIK** og **PAT** er synlige fra start.

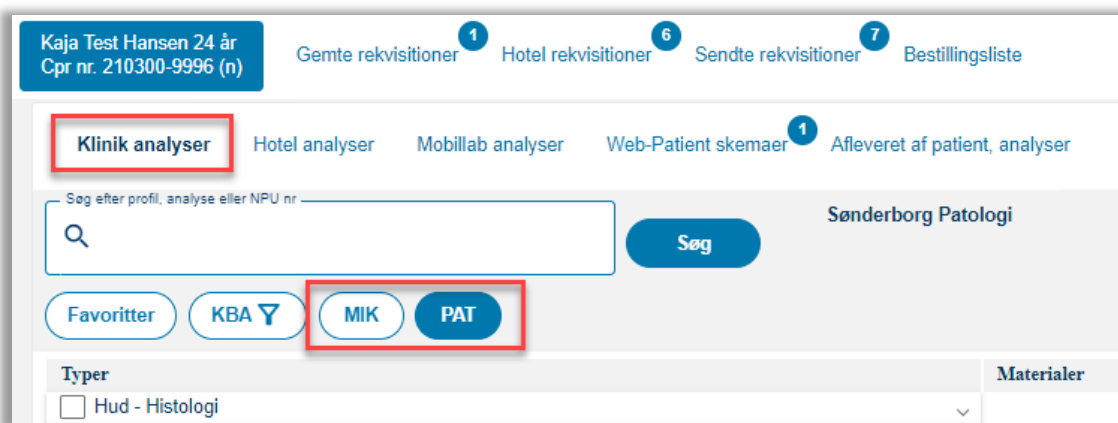


2.3 Forbedret validering på siden Oplysninger (WR-1229, 1255, 1318)

På **Rekvissionsoplysninger** er der lavet en hel del forbedringer mht. validering, som forbedrer flowet ifm. prompter

2.4 Ny knap til fjernelse af en udvalgt analyse ved advarselsregler (ID9 WR-1257)

Ny knap udviklet for at man kan fjerne en analyse fra rekvisitionen, hvis en advarselsregel viser at analysen er overflødig.

Efter at have klikke på knappen, får man en advarsel, for at brugeren kan bekræfte den er slettet og give mulighed for at fortryde.

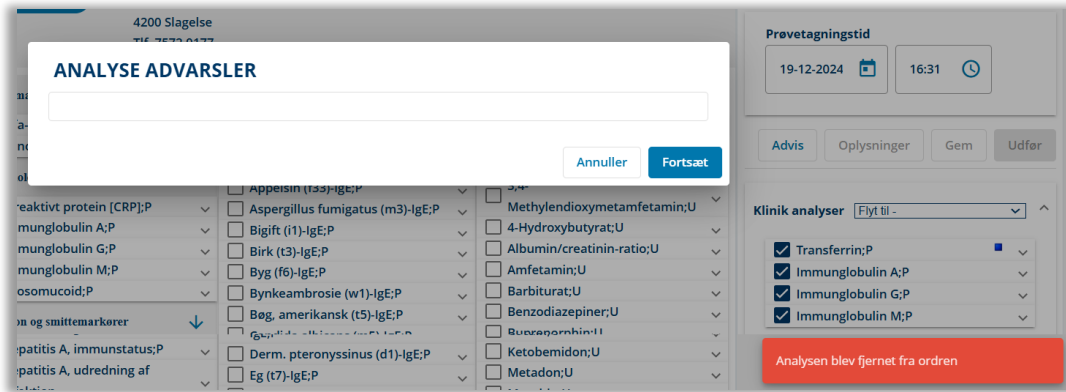


2.5 Feltet for initialer er udvidet til 30 tegn (WR-1263)

Feltet for brugerinitialer i WebReq er udvidet til 30 tegn, da der var nogle som ikke fik det hele vist.



2.6 "Flyt til" udvidet med: Afleveres af patient (WR-1266)

Flyt til i bestillingslisten er udvidet med: Afleveres af patienten, i de tilfælde hvor analysen understøttes af denne rekvisitionstype.

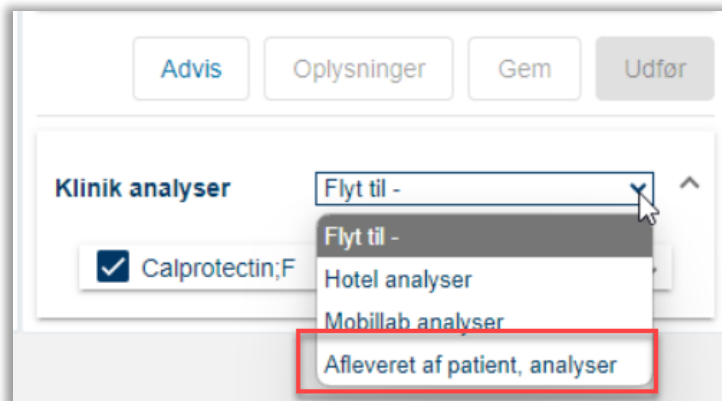

2.7 Analyser der kun findes under en prøvetagningstype flyttes til denne type (WR-1286)

Hvis man f.eks. fremsøger en analyse mens man står i **Klinik analyser**, men den kun kan tages under typen: **Afleveret af patient, analyser**, flyttes analysen automatisk til denne prøvetagningstype i bestillingslisten


Ligeledes vil der med mouseover være bedre visning i Bestillingslisten, hvis man har stået på en prøvetagningsgruppe som ikke kan anvendes til en bestemt analyse. Typen ændres med **Flyt til**

2.8 Advis fjernes på hotelanalyser der ændres til Klinik analyser. (WR-1291)

Hvis man henter en rekvisition ned fra Hotellet som har adviseringer sat på, så fjernes de, hvis prøvetagningstypen ændres til **Klinik analyser**.


2.9 Forbedring af genbestilling til mobillab. (WR-1292)

Hvis man under **Sendte**, **Genbestiller** en mobillab rekvisition → bibeholdes Rute, laboratorie, og analyser. Flytter man efterfølgende rekvisitionen til **Hotel** → sættes analyser til klinikkens default laboratorie og rute fjernes.

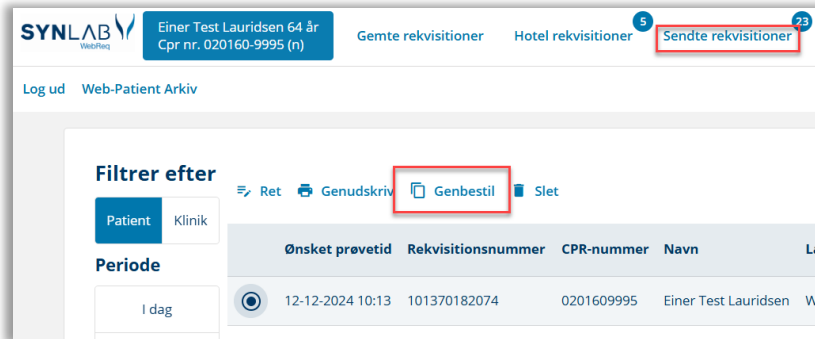

2.10 Notifikationer sorteres nu med nyeste øverst. (WR-1302)

Notifikationer sorteres nu med den nyeste øverst og ikke omvendt.

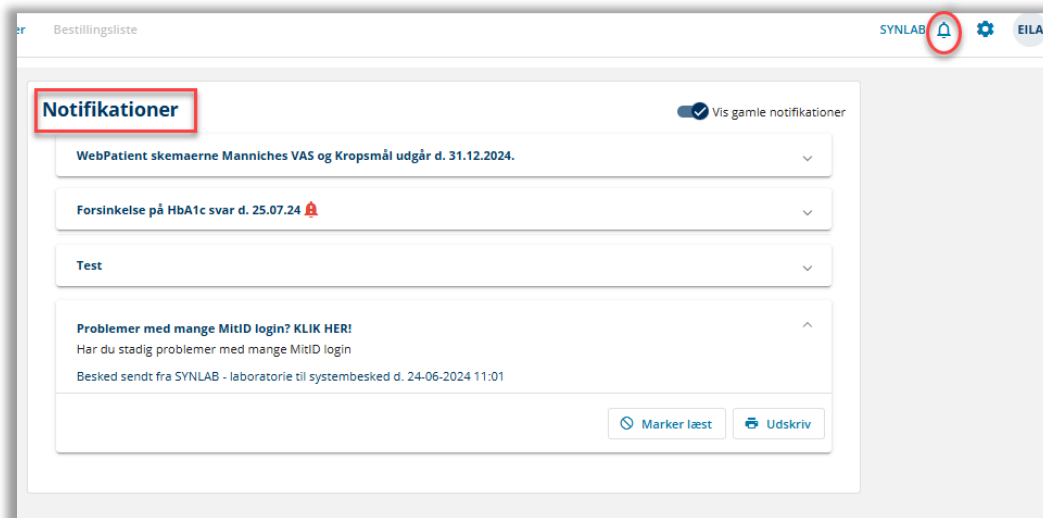

2.11 Fejlrettelse ifm. generering af prøvetagningsblanket (WR-1312)

Ved bestilling af flere laboratoriespecialer, kunne man af og til opleve at "egne analyser" blev lagt på samme prøvetagningsblanket som biokemiske analyser, selv om man havde ønsket de skulle være delt. Denne fejl er rettet.

2.12 Kalender med knap til 9 måneder. (WR-1311)

I kalenderen er der nu direkte vælges 9 måneder frem i tiden, uden at skulle søge.

2.13 Genvejsknapper er genoprettet (WR-1319)

Nogle genvejsknapper var forsvunden med en opdatering og er nu genoprettet.

Man finder **Genvejstasterne** ved at klikke på **Shift + ?**

Genvejstaster kan være forskellige afhængig af hvilken side man står på.

Tastaturgenveje	
Navigation	
Log ud	alt + u
Søg patient	alt + n
Gemte rekvisitioner	alt + q
Hotel rekvisitioner	alt + o

2.14 Oprettelse af e-cpr-numre (WR-1320)

Cpr-nummer der indeholder bogstaver, oprettes nu direkte som erstatnings-cpr-nummer (e-cpr)

Nedenstående boks vises ikke mere i disse tilfælde:

Obs: WebQuality cpr.nr. til parallelanalyser er e-cpr-numre