



WebReq

Release notes 21.01.2025


INDHOLD

1	WEBREQ	3
1.1	PROFILER: BLOKERING AF ANALYSE (ID 2 WR-1258)	3
1.2	DEFAULT PATOLOGI OG MIKROBIOLOGI FRA LÆGESYSTEM, ÅBNER I KLINIK ANALYSER (WR-1227)	3
1.3	FORBEDRET VALIDERING PÅ SIDEN OPLYSNINGER (WR-1229, 1255, 1318)	4
1.4	NY KNAK TIL FJERNELSE AF EN UDVALGT ANALYSE VED ADVARSELSREGLER (ID9 WR-1257)	4
1.5	FELTET FOR INITIALER ER UDVIDET TIL 30 TEGN (WR-1263)	5
1.6	"FLYT TIL" UDVIDET MED: AFLEVERES AF PATIENT (WR-1266)	5
1.7	ANALYSER DER KUN FINDES UNDER EN PRØVETAGNINGSTYPE FLYTTES TIL DENNE TYPE (WR-1286)	5
1.8	ADVIS FJERNES PÅ HOTELANALYSER DER ÆNDRES TIL KLINIK ANALYSER. (WR-1291)	6
1.9	FORBEDRING AF GENBESTILLING TIL MOBILLAB. (WR-1292)	6
1.10	NOTIFIKATIONER SORTERES NU MED NYESTE ØVERST. (WR-1302)	7
1.11	FEJLRETTELSE IFM. GENERERING AF PRØVETAGNINGSBANKET (WR-1312)	7
1.12	KALENDER MED KNAK TIL 9 MÅNEDER. (WR-1311)	7
1.13	GENVEJSKNAPPER ER GENOPRETTET (WR-1319)	8
1.14	OPRETTELSE AF E-CPR-NUMRE (WR-1320)	8


1 WebReq

1.1 Profiler: Blokering af analyse (ID 2 WR-1258)

Ny funktion hvor laboratoriet kan lægge en blokering på en analyse, så den ikke kan oprettes i profiler. Dette ses når man vælger **"Tandhjulet"** i øverste højre hjørne og klikker på **Opret/Rediger profiler**.

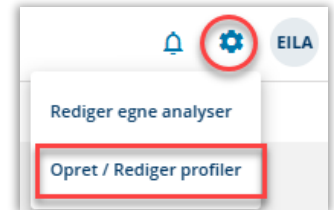


- 1 Det vil ikke være muligt at markere analysen under profiloprettelse, i stedet ses en rød besked: *Laboratoriet har angivet at denne analyse ikke må lægges på profiler*
- 2 Anvendes **Kopier fra Ordre** med blokeret analyse, indlæses kun delvist med rød besked: *Ordren blev kun delvist kopieret, da laboratoriet har blokeret for profiloprettelse på nogle af analyserne.*

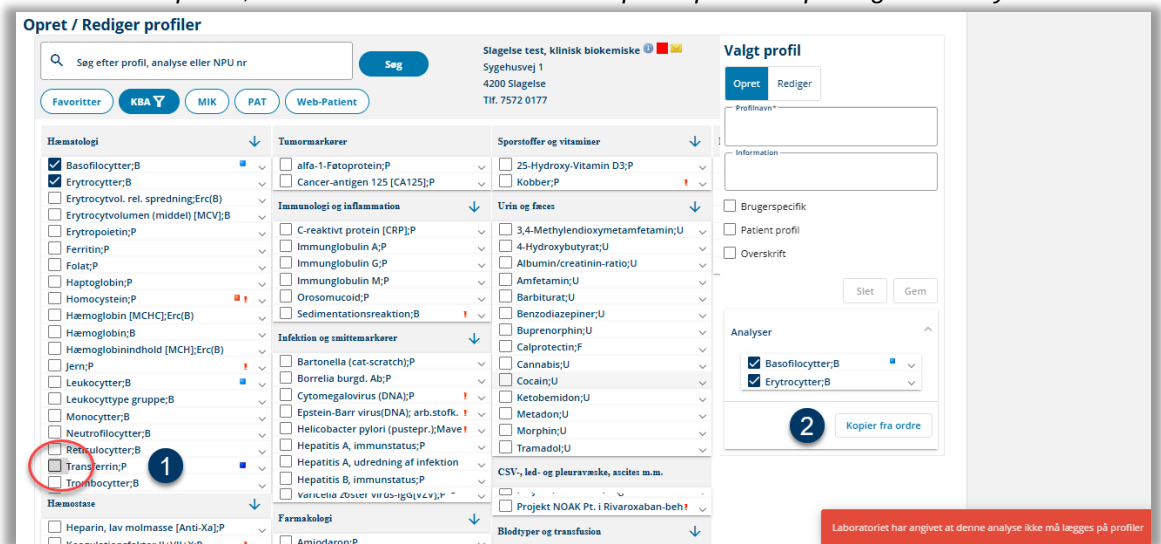

1.2 Default Patologi og Mikrobiologi fra lægesystem, åbner i Klinik analyser (WR-1227)

Det er nu lavet sådan, at WebReq default står i **Klinik analyser**, når man vælger enten **Patologi** eller **Mikrobiologi** fra lægesystemet uanset opsætningen på rekvirenten. Dette gør at fanebladene **MIK** og **PAT** er synlige fra start.

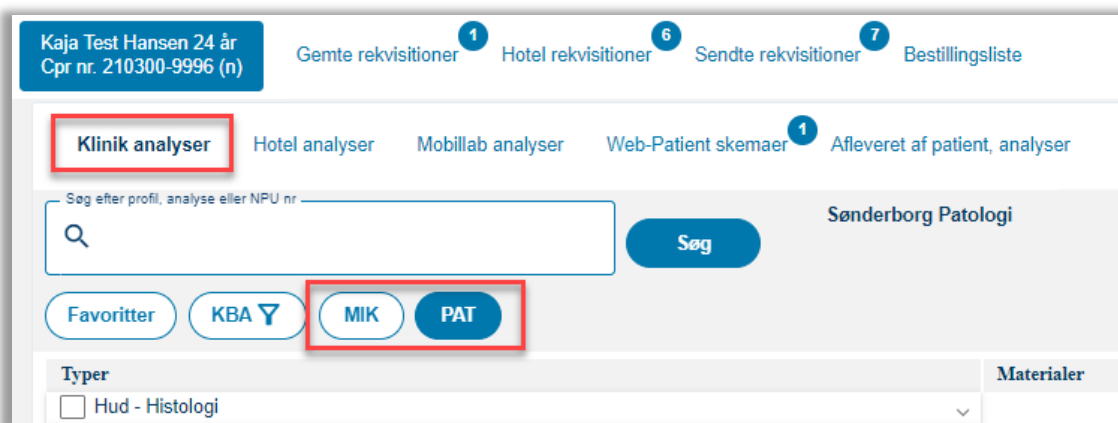

1.3 Forbedret validering på siden Oplysninger (WR-1229, 1255, 1318)

På **Rekvissionsoplysninger** er der lavet en hel del forbedringer mht. validering, som forbedrer flowet ifm. prompter

1.4 Ny knap til fjernelse af en udvalgt analyse ved advarselsregler (ID9 WR-1257)

Ny knap udviklet for at man kan fjerne en analyse fra rekvisitionen, hvis en advarselsregel viser at analysen er overflødig.

Efter at have klikke på knappen, får man en advarsel, for at brugeren kan bekræfte den er slettet og give mulighed for at fortryde.

1.5 Feltet for initialer er udvidet til 30 tegn (WR-1263)

Feltet for brugerinitialer i WebReq er udvidet til 30 tegn, da der var nogle som ikke fik det hele vist.

f 1 Rekv. nr.: 101370180748

990104 Initialer: KAHA1234567891011120(K

Vebreq_Synlab support only

1.6 "Flyt til" udvidet med: Afleveres af patient (WR-1266)

Flyt til i bestillingslisten er udvidet med: Afleveres af patienten, i de tilfælde hvor analysen understøttes af denne rekvisitionstype.

Advis Oplysninger Gem Udfør

Klinik analyser

☒ Calprotectin;F

Flyt til -

Flyt til -

Hotel analyser

Mobillab analyser

Afleveret af patient, analyser

1.7 Analyser der kun findes under en prøvetagningstype flyttes til denne type (WR-1286)

Hvis man f.eks. fremsøger en analyse mens man står i **Klinik analyser**, men den kun kan tages under typen: **Afleveret af patient, analyser**, flyttes analysen automatisk til denne prøvetagningstype i bestillingslisten

Klinik analyser Hotel analyser Mobillab analyser Web-Patient skemaer Afleveret af patient, analyser

Søg efter profil, analyse eller NPU nr

cal

Søg

Favoritter KBA MIK PAT

Væske- og elektrolytbalance Sporstoffer og vitaminer Urin og feces

☐ Calcium-ion frit (pH=7,4);P ☐ 25-Hydroxy-Vitamin D3;P ☒ Calprotectin;F

Bestilling

Ruddi Test Berggren

Prøvetagningstid


16-12-2024 10:00

Advis Oplysninger Gem Udfør

Afleveret af patient, analyser


Calprotectin;F

Ligeledes vil der med mouseover være bedre visning i Bestillingslisten, hvis man har stået på en prøvetagningsgruppe som ikke kan anvendes til en bestemt analyse. Typen ændres med **Flyt til**

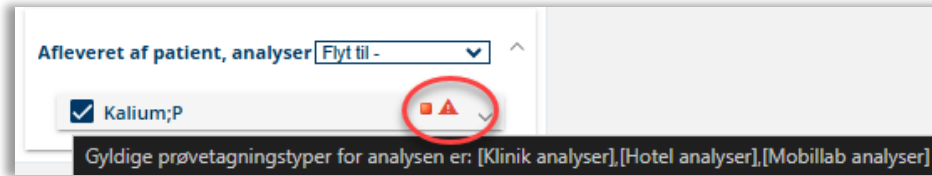


1.8 Advis fjernes på hotelanalyser der ændres til Klinik analyser. (WR-1291)

Hvis man henter en rekvisition ned fra Hotellet som har adviseringer sat på, så fjernes de, hvis prøvetagningstypen ændres til **Klinik analyser**.

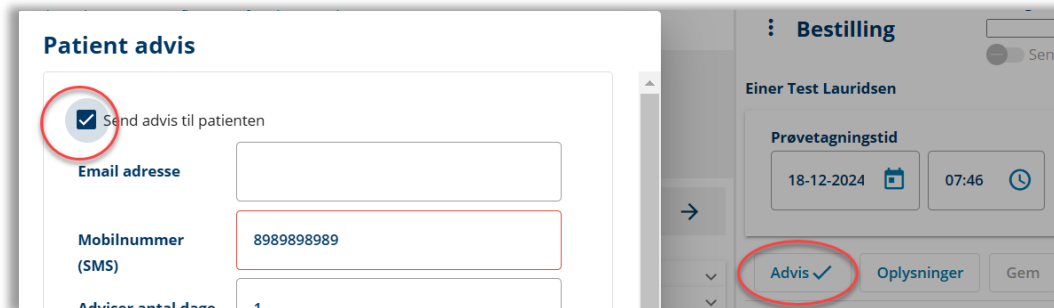

1.9 Forbedring af genbestilling til mobillab. (WR-1292)

Hvis man under **Sendte, Genbestiller** en mobillab rekvisition → bibeholdes Rute, laboratorie, og analyser. Flytter man efterfølgende rekvisitionen til **Hotel** → sættes analyser til klinikkens default laboratorie og rute fjernes.

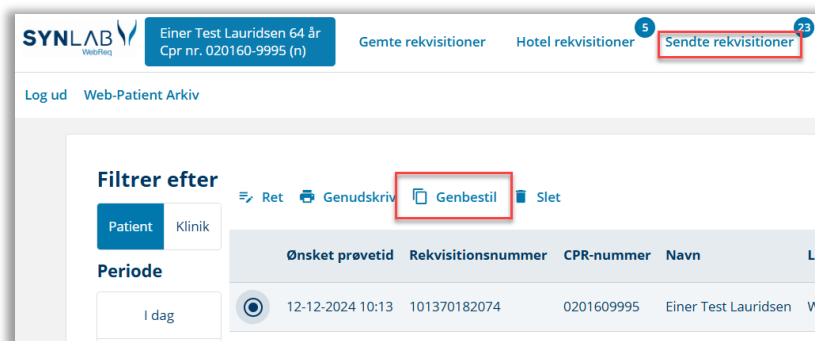

1.10 Notifikationer sorteres nu med nyeste øverst. (WR-1302)

Notifikationer sorteres nu med den nyeste øverst og ikke omvendt.




1.11 Fejlrettelse ifm. generering af prøvetagningsblanket (WR-1312)

Ved bestilling af flere laboratoriespecialer, kunne man af og til opleve at "egne analyser" blev lagt på samme prøvetagningsblanket som biokemiske analyser, selv om man havde ønsket de skulle være delt. Denne fejl er rettet.

1.12 Kalender med knap til 9 måneder. (WR-1311)

I kalenderen er der nu direkte vælges 9 måneder frem i tiden, uden at skulle søge.

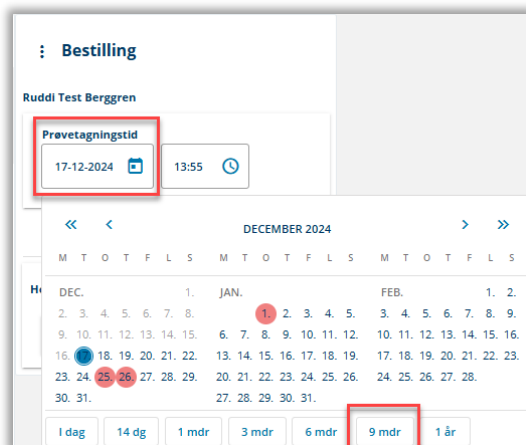

1.13 Genvejsknapper er genoprettet (WR-1319)

Nogle genvejsknapper var forsvunden med en opdatering og er nu genoprettet.

Man finder **Genvejstasterne** ved at klikke på **Shift + ?**

Genvejstaster kan være forskellige afhængig af hvilken side man står på.

Tastaturgenveje	
Navigation	
Log ud	alt + u
Søg patient	alt + n
Gemte rekvisitioner	alt + q
Hotel rekvisitioner	alt + o

1.14 Oprettelse af e-cpr-numre (WR-1320)

Cpr-nummer der indeholder bogstaver, oprettes nu direkte som erstatnings-cpr-nummer (e-cpr)



Nedenstående boks vises ikke mere i disse tilfælde:



Obs: WebQuality cpr.nr. til parallelanalyser er e-cpr-numre