



WEBREQ + ADMIN

Release notes d. 27. Januar 2026

Indhold

1	WebReq.....	1
1.1	ID 22 Ny Ret funktion under Hotel (WR-1023,1519)	1
1.2	ID 4 Forbedret visning på WebReq, (WR-1385, WR-1419, WR-1432, 1681)	1
1.3	ID 28, 6 Mobillab forbedringer (WR- 1552, WR-1418)	2
1.4	ID 5 Oversigt over genveje fra Værktøjsmenuen (WR-1417).....	2
1.5	ID 8 Genvejstaster forbedret (WR-1421).....	3
1.6	ID 32: Mulighed for at sætte links på profiler (WR-1441)	3
1.7	ID 12 Obs. på hæmoglobinopatier for læger (WR-1459).....	3
1.8	ID 13 Forbedringer på Opret og Rediger profiler (WR-1478, WR-1659).....	4
1.9	ID 18,22 Forbedringer på Hotel rekvisitioner (WR-1497, WR-1519).....	4
1.10	ID 8 Differentiering af analyser til forskellige klinik specialer (WR-1503)	5
1.11	ID 24 Forbedring i fremsøgning af analyser (WR-1521)	5
1.12	Udskrivning af Kladde fra Kvitteringssiden (WR-1537)	5
1.13	ID 30 Nyhedslink fra laboratoriet (WR-1556)	6
1.14	ID 31 Synonymer kan man finde under analyse informationer (WR-1557).....	6
1.15	ID 32 Adgangskode til WebReq (WR-1560).....	6
1.16	ID 35 Kommentar forbedres ved seneste svar og regler (WR-1576).....	7
1.17	Bedre fejlvisning ved fejlet opslag på laboratoriesvarportalen (WR-1679)	7
1.18	Pro-skema under Webpatient skemaer (WR-1717)	7
2	WebReq Admin.....	9
2.1	ID 42 Forbedret rækkefølge på prompter (WRA-641)	9
2.2	ID 43 Lokal flueben fjernes ved NPU eller DNK-koder (WRA-741).....	9
2.3	ID 44 E-mail til mobillab afbestillinger (WRA-767).....	9
2.4	ID 45 Adgang til Webpatient skemaer flyttes (WRA-768).....	10
2.5	Tekst ændring til udsendte Booking og WebReq admin mails (WRA-788)	10
2.6	ID8 Differentiering af analyser til forskellige klinik specialer (WRA-1628).....	10
2.7	ID 32: Registrering af brug af rekvireringsprofiler (laboratorieprofiler) (WR-1629) .	11
2.8	Nye indtastningsfelter til ”Trigger prompter” (WRA-801)	11

1 WebReq

1.1 ID 22 Ny Ret funktion under Hotel (WR-1023,1519)

Der er nu kommet en ny knap: **Ret**, som kan anvendes, hvis man blot skal rette en af sine egne hotelrekvisitioner og lægge den retur på **Hotellet**. Hermed bibeholder man Prøvetagningstypen **Hotel analyser**. Man har ikke mulighed for at rette i andre rekvirenters rekvisitioner

Ønsket prøvetid	Rekvissionsnummer	CPR-nummer	Navn	Laboratorie	Initialer	Rekvirent
<input type="checkbox"/> 31-10-2025 09:40	101370273371	2512489996	Nancy Ann Test Berggren	Aarhus Universitetshospital	EILA	Lægehuset Nyvej
<input checked="" type="checkbox"/> 04-11-2025 09:26	101370272278	2512489996	Nancy Ann Test Berggren	Klinisk biokemi, Synlab	ERIA	Lægerne Webreq_Synlab support only

1.2 ID 4 Forbedret visning på WebReq, (WR-1385, WR-1419, WR-1432, 1681)

Forbedret inddeling og tydeliggørelse af felter/tekster:

WebReq vil nu indeholde flere kontraster, flere feltinddelinger og anden skrift/skriftstørrelse, for at gøre siden mere overskuelig.

Darkmode:

Ny mulighed for at arbejde i WebReq med **Dark-mode** (sort skærm). Dette kan slås til/fra i **Værktøjsmenuen** i højre hjørne. Dark-mode gemmes som en Cookie på pc'en og vil holde et år frem.

Har man ikke **Værktøjsmenuen**, kan den aktiveres under **Initialerne** ovenfor **Dark-mode**.

1.3 ID 28, 6 Mobillab forbedringer (WR- 1552, WR-1418)

Ugenumre vises nu under **Vælg en rute** → **Tider**, når der skal udvælges en/flere datoer til mobillab.

Ny Genvejstast: Alt + Å åbner **Vælg rute** under mobillab.

1.4 ID 5 Oversigt over genveje fra Værktøjsmenuen (WR-1417)

Hvis man gerne vil have let adgang til oversigten af genvejstaster, kan man tilføje den i Værktøjsmenuen under de tre streger ude til højre.

Obs. Har man ikke **Værktøjsmenuen**, kan den aktiveres under **Initialerne** ovenfor.

1.5 ID 8 Genvejstaster forbedret (WR-1421)

Lidt hjælp til at navigere med genvejstaster i WebReq:

Brug **Tab** til at flyttemarkøren frem

Shift+tab for at flytte markøren tilbage

Ctrl+mellemlrum ved udvælgelse

Benyt **Ctrl+mellemlrum** for at markere efter at man har tab'et ned.

Ved **dropdownbokse Tast Enter** - vælg det ønskede med **piltaster** - ved valg tast **Enter**

Under **Oplysninger** vil cursoren nu placeres i første prompt, som skal udfyldes.

1.6 ID 32: Mulighed for at sætte links på profiler (WR-1441)

Under **Tandhjul** → **Opret og Rediger profiler** kan klinikken nu sætte et link ind til profilvejledninger. Laboratoriet har ligeledes mulighed for at sætte disse link ind på laboratorieprofiler. Vejledninger vises på profilerne med en grøn bog og mouseover.

The screenshot shows the 'Lægerne Webreq_Synlab support only' interface. A dropdown menu is open, highlighting 'Opret / Rediger profiler'. Below the menu, there are fields for 'Valgt profil', 'Profilnavn*', 'Information', and 'Profilvejledning'. To the right, there are two columns of profiles: 'Klinik profiler' and 'Laboratorieprofiler'. The 'Laboratorieprofiler' column includes 'Klinisk biokemi, Synlab' and 'link til vejledning', which has a green book icon next to it. A mouseover tooltip for the green book icon shows 'Profilvejledning'.

1.7 ID 12 Obs. på hæmoglobinopatier for læger (WR-1459)

På baggrund af et ønske om at gøre klinikkerne mere opmærksomme på hæmoglobinopatier, vil laboratoriet nu kunne sætte prompt spørgsmål op på en analyse, som kan fjerne eller udløse nye analyser, afhængig af besvarelsen.

The screenshot shows the 'Rekvissionsoplysninger' form. It includes a 'Prøvetagningstid' section with a date of '15-12-2025' and a time of '13:38'. Below this, there is a question: 'Overvej om det er indiceret at undersøge for hæmoglobinopati hos denne kvinde'. A dropdown menu is open, showing 'Ja' and 'Nej' options. The 'Nej' option is highlighted with a red box.

1.8 ID 13 Forbedringer på Opret og Rediger profiler (WR-1478, WR-1659)

Der er nu lavet nogle tekstændringer på: **Tandhjul** → **Opret og Rediger profiler**, så man f.eks. ikke ved et uheld får sat en Klinikprofil til Patient profil.

- 1 Som udgangspunkt opretter man altid en profil som en Klinikprofil for alle i klinikken til Alle patienter. Ønsker man at afvige fra det, kan man anvende en af nedenstående, hvor en hjælpetekst kan hjælpe med til at få valgt den rette.
- 2 Vælges **Overskrift** til inddeling af profilerne, kommer nedenstående popup, da disse ikke kan indeholde analyser

Ændres til overskrift 2

Den valgte profil indeholder analyser. Alle analyser vil blive fjernet hvis den ændres til en overskrift. Vil du fortsætte?

Nej Ja

1.9 ID 18,22 Forbedringer på Hotel rekvisitioner (WR-1497, WR-1519)

Forbedringer i forbindelse med fremsøgning, tilretning og prøvetagning.

- 1 Fjern inaktive rekvisitioner på **Hotel-** og **Gemte** med knappen: **Skjul Inaktive**. Slettede og redigerede analyser forsvinder fra oversigten.
- 2 Ny knap **Ret**, anvendes når man skal **tilrette rekvisitionen**, ikke prøvetage den. Rekvisitionen indlæses som **Hotel analyser** og lægges direkte på **Hotel** med **Udfør** (*ses med mouseover*)
- 3 **Indlæs** knappen er omdøbt til **Prøvetag**. Prøverne tages i egen klinik og **Udfør** afsender rekvisition til laboratoriet som indsendt prøve.

Mouseover med genveje ses på Ret og Prøvetag:

Ønsket prøvetid	Rekvisitionsnummer	CPR-nummer	Navn
<input checked="" type="checkbox"/> 03-12-2025 18:06	101370281854	1502779995	Ruddi Test Berggren

1.10 ID 8 Differentiering af analyser til forskellige klinik specialer (WR-1503)

Laboratoriet kan nu gøre udvalgte analyser søgbare for bestemte Klinikker, som har et særligt behov udover det almindelige repertoire. Dette er kun gældende på klinikkens default laboratorie.

1.11 ID 24 Forbedring i fremsøgning af analyser (WR-1521)


Under **Søg**, kan enhver analyse i analyserepertoire nu findes, uanset hvilken prøvetagningstype man står på. I **Bestilling** vises hvilken prøvetagningstype analysen er indlæst med, og kan som altid fjernes eller flyttes til andre mulige prøvetagningstyper om nødvendig.

1.12 Udskrivning af Kladde fra Kvitteringssiden (WR-1537)

Det er nu igen muligt at udskrive en **Kladde** (Prøvetagningsblanket) på en Hotel rekvisition fra **Kvitteringssiden**


1.13 ID 30 Nyhedslink fra laboratoriet (WR-1556)

Det er nu igen muligt for laboratorierne at sende et **Nyhedslink** ud gennem WebReq. Nye beskeder vil være angivet med **Ny**.

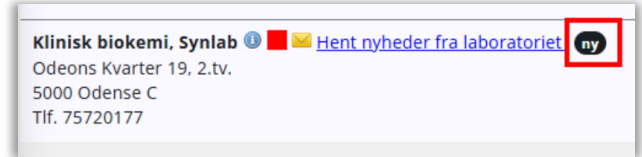


1.14 ID 31 Synonymer kan man finde under analyse informationer (WR-1557)

Ved at klikke på drop Down pilen for en analyse, kan man se evt. **Synonymer** for analysen.

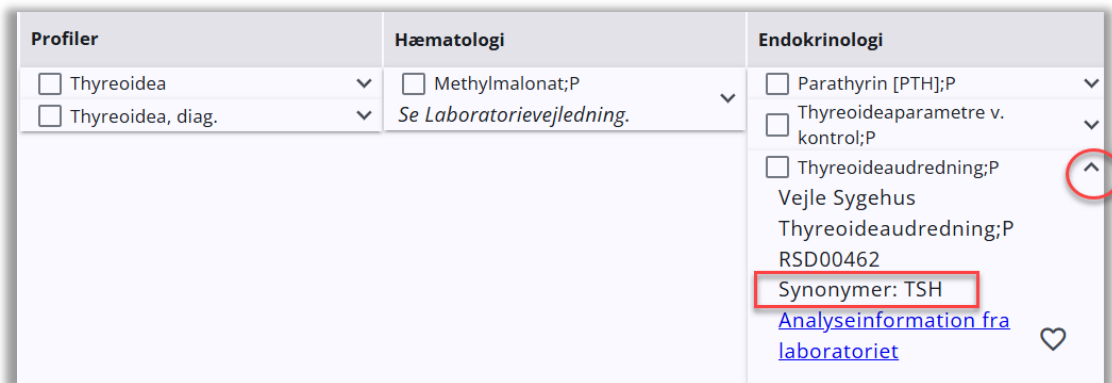


1.15 ID 32 Adgangskode til WebReq (WR-1560)

Adgangskoden til WebReq kan findes under jeres **Klinik informationer**. Nyttig ifm. nye medarbejder og inden skift af journalsystem.

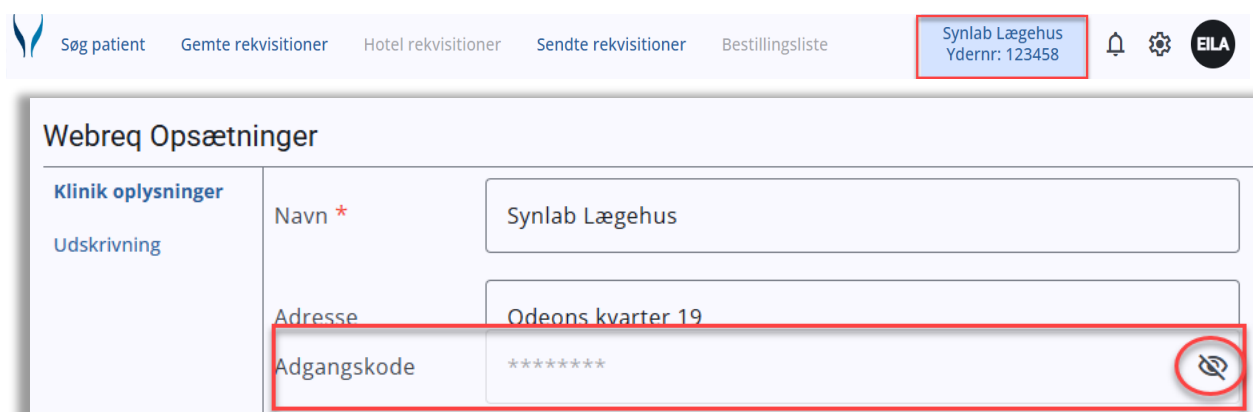


1.16 ID 35 Kommentar forbedres ved seneste svar og regler (WR-1576)

På **Seneste svar** og **Advarselsregler**: Når et analysesvar er en tekst eller blot "KOMM", kan hele teksten nu ses med mouseover på "I".

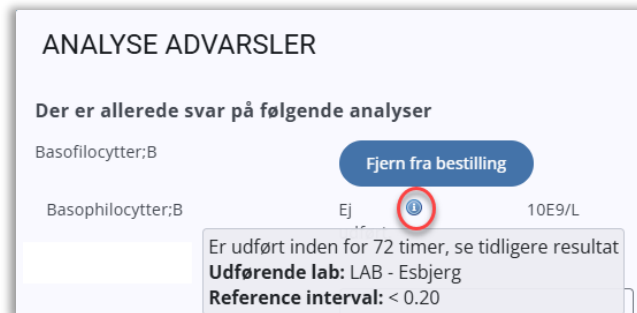

1.17 Bedre fejlvisning ved fejlet opslag på laboratoriesvarportalen (WR-1679)


Der vises nu en fejlbesked i 5 sekunder, hvis der opstår en fejl i kaldet til laboratoriesvarportalen. Fejlbeskeden er flg.:

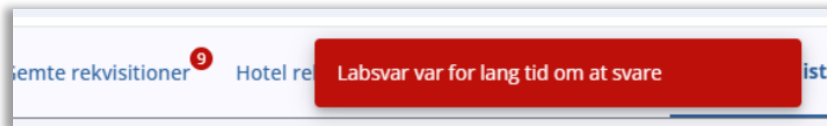

1.18 Pro-skema under Webpatient skemaer (WR-1717)

For at give bedre brugeroplevelser med **Webpatient Pro-skema**, vil alle skema nu være tilgængelig under **Webpatient skemaer**.

Skemaer kan som andre analyser oprettes under: **Klinikprofiler** under **Tandhjul** → **Opret og ret Klinikprofiler**.

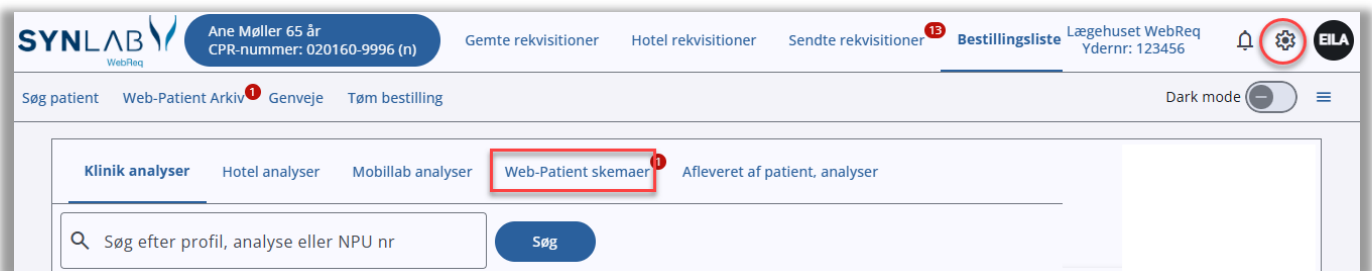

Samtidig er der tilføjet et CPR-nummer tjek, så der ikke kan sendes Pro-skema til patienter med et erstatnings CPR-nummer. Fejlteksten forbedres ved en kommende opdatering.



Tekniske rettelser:

- WP-996: ID1Tandlæger forbliver aktive længere tid ved inaktivitet, pga.de ikke rekvirere så ofte.
- WR-969: Tekniske ændringer lavet for Initialer for originalrekvirent.
- WR-1496: ID 17 Automatisk opdatering af CPR-komponent ved ny søgning
- WR-1683: Klik på Kliniknavn eller Brugerinitialer åbner nu smsds.Profile direkte op på Aftaler, hvor Databehandleraftalen ligger.
- WR-1522: Teknisk ændring mht. udskriftdata på prøvetagningsblanket (PTB)
- WR-1525: ID 25 Rettelse af mobillab bestillinger mht. datoer
- WR-1545, WR-1546: Teknisk tilretning på nogle prompter til WebQuatity
- WR-1565: ID 34 Ved tøm bestillingsliste, returnerer man til den side man stod på
- WR-1577: Mobillab: Fejl rettet ifm. bestilling af profiler, når andet laboratorie vælges
- WR-1600: Regionskode opdateres automatisk, hvis regionskode ikke er angivet eller ændres
- WR-1601: Validering af Cpr-nr. i forbindelse med assisteret indberetter
- WR-1612: Ved skift af klinikkens default laboratorie, så skal "gensend" bestillinger sende til det nye laboratorie
- WR-1635: Flere rekvisitioner kan lægges sammen, når de hentes fra Hotel og har samme ydernr. Ej sygehus afd.
- WR-1636: Mobillab: Rettelse på kontakt tlf. nr. på mere end 50 tegn.
- WR-1638: RSJ: Dobbelt rekv. På hotel (rettes af CGI eller SYNLAB)
- WR-1660: EDI afsendelse deles op for hhv. Webpatient og laboratorie rekvisitioner. Ikke mærkbart for brugere
- WR-1670: Teknisk rettelse på slettede profiler i databasen
- WR-1688: Fejlrettelse. Kommentarprompter for KMA og PAT vises nu i bestillingslisten ligesom KBA gør
- WR-1691: Rettelse: Rekvisitioner kan kun tilbagedateres én uge, pga. ny oprydningfunktion, som kun sletter med udgangspunkt i prøvetagningsdato og >200 dage.
- WR-1617: Nyt WebReq3 system api

2 WebReq Admin

2.1 ID 42 Forbedret rækkefølge på prompter (WRA-641)

Analyser → Prompter: I admin vises prompterne nu i den rækkefølge de vil blive vist i WebReq for klinikken

2.2 ID 43 Lokal flueben fjernes ved NPU eller DNK-koder (WRA-741)

Analyser → **Analyse data**: Hvis en Analyse har en NPU eller DNK-kode, er der ikke sat flueben i **Lokalkode**. Hvis NPU-koden ikke er kendt, bliver vingen sat.

The screenshot shows a form titled 'Analyse data'. It has a field 'Kode*' with the value 'RSD-3346'. Below this field is a checkbox labeled 'Lokalkode' which is checked.


2.3 ID 44 E-mail til mobillab afbestillinger (WRA-767)

Det er nu muligt for laboratorierne at få mobillab aflysninger på E-mail, hvis den er angivet. Til dette formål er der oprettet et nyt felt under **Laboratorie**: **(Laboratorie.FMobillabEmail)**

The screenshot shows the 'Laboratorie' form. The left sidebar has a menu with 'Laboratorie' highlighted in red. The main form area has several fields: 'Region*' with the value 'Midtjylland', 'Email (Til besked / kuvert i WebReq)', and 'Email mobillab (Mobillab aflysninger)' which is highlighted in red.


2.4 ID 45 Adgang til Webpatient skemaer flyttes (WRA-768)

Webpatient adgang er flyttet **Rekvirent** → **Klinik opsætning**. Tidligere lå Webpatient under **Rekvirering Biokemi**.

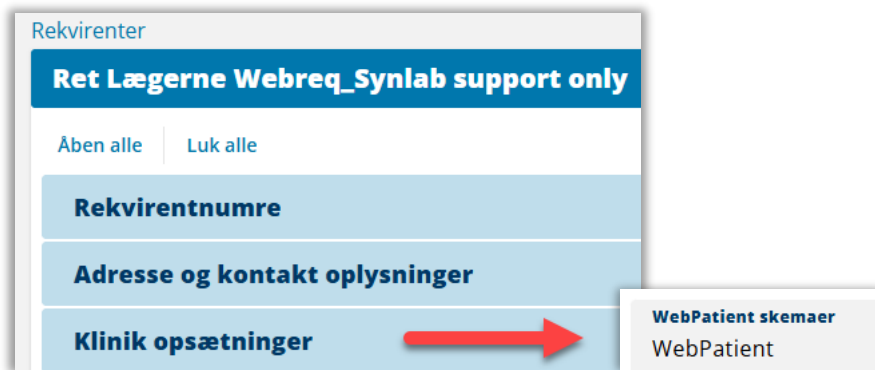

2.5 Tekst ændring til udsendte Booking og WebReq admin mails (WRA-788)

Da man ikke logger ind med koder mere, sendes der nu en URL med MitID Erhverv eller Lokal IdP login i mailen.

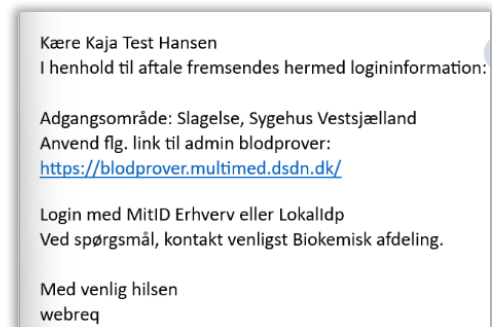


2.6 ID8 Differentiering af analyser til forskellige klinik specialer (WRA-1628)

Klinisk biokemi og Mikrobiologi:

Laboratoriet har nu mulighed for at gruppere forskellige analyser, og synliggøre dem til bestemte klinikker.

Under: **Rekvirent** → **Rekvirering - "Speciale"** er der oprettet et nyt felt: **Udvidet søgning**. Feltet udfyldes med placeringsnummer /numre og liste skrives med semikolon, som f.eks. "851;852;"

Rekvirent vil i dette tilfælde kunne søge på <850 som vanligt + 851 og 852.

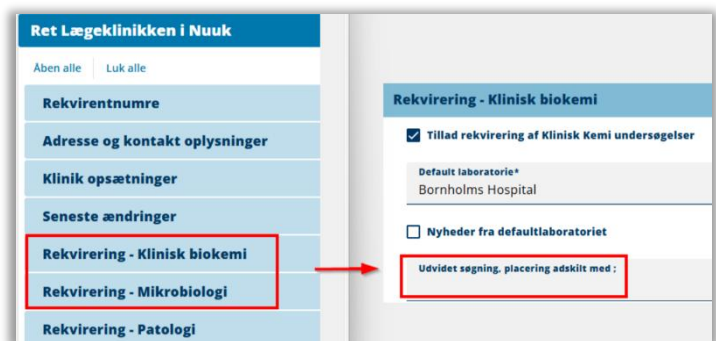

Udvidet søgning (RekvirentRekvisitionType.FAnalysePlaceringer).

- Kan kun anvendes for default laboratorie, **Klinisk biokemi og Mikrobiologi**.
- Analyser kan KUN søges frem.
- **Rekvirentudtræk** viser hvilke klinikker der har fået **Udvidet søgning** sat på.
- **Laboratoriet** skal udvælge hvilke numre der skal dække over hvad. F.eks. Placering 859= allergianalyser, 871= hjertemarkører osv.

2.7 ID 32: Registrering af brug af rekvireringsprofiler (laboratorieprofiler) (WR-1629)

Der er nu lavet et indtastningsfelt til registrering af brug af laboratorieprofiler, og data gemmes løbende i **DataWareHouse**, så det kan gøres tilgængelig på et senere tidspunkt.

2.8 Nye indtastningsfelter til "Trigger prompter" (WRA-801)

Der er lavet et nyt felt på **Analyser** → **Analysedata** som skal anvendes til at **Trigge** (tilføje/fjerne) nogle analyser i forbindelse med bestilling.

For at få det hele til at virke skal der på analysen indtastes:

- 1 Trigger analysekode(r) som skal kunne tilføjes/fjernes ved bestilling
- 2 Kommentarprompt f.eks. med teksten: "Overvej om det er indiceret at undersøge for hæmoglobinopati hos denne kvinde".
- 2 Element i gruppe prompt med Ja/Nej valgmuligheder. Denne prompt skal trigge de analyser der er sat på under punkt 1.