



WEBREQ PRAKSIS

Release notes d. 27. januar 2026

1 WebReq

1.1 ID 22 Ny Ret funktion under Hotel (WR-1023,1519)

Der er nu kommet en ny knap: **Ret**, som kan anvendes, hvis man blot skal rette en af sine egne hotelrekvisitioner og lægge den retur på **Hotellet**. Hermed bibeholder man Prøvetagningstypen **Hotel analyser**. Man har ikke mulighed for at rette i andre rekvirenters rekvisitioner

Ønsket prøvetid	Rekvissionsnummer	CPR-nummer	Navn	Laboratorie	Initialer	Rekvirent
<input type="checkbox"/> 31-10-2025 09:40	101370273371	2512489996	Nancy Ann Test Berggren	Aarhus Universitetshospital	EILA	Lægehuset Nyvej
<input checked="" type="checkbox"/> 04-11-2025 09:26	101370272278	2512489996	Nancy Ann Test Berggren	Klinisk biokemi, Synlab	ERIA	Lægerne Webreq_Synlab support only

1.2 ID 4 Forbedret visning på WebReq, (WR-1385, WR-1419, WR-1432, 1681)

Forbedret inddeling og tydeliggørelse af felter/tekster:

WebReq vil nu indeholde flere kontraster, flere feltinddelinger og anden skrift/skriftstørrelse, for at gøre siden mere overskuelig.

Darkmode:

Ny mulighed for at arbejde i WebReq med **Dark-mode** (sort skærm). Dette kan slås til/fra i **Værktøjsmenuen** i højre hjørne. Dark-mode gemmes som en Cookie på pc'en og vil holde et år frem.

Har man ikke **Værktøjsmenuen**, kan den aktiveres under **Initialerne** ovenfor **Dark-mode**.

1.3 ID 28, 6 Mobillab forbedringer (WR- 1552, WR-1418)

Ugenumre vises nu under **Vælg en rute** → **Tider**, når der skal udvælges en/flere datoer til mobillab.

Ny Genvejstast: Alt + Å åbner **Vælg rute** under mobillab.

1.4 ID 5 Oversigt over genveje fra Værktøjsmenuen (WR-1417)

Hvis man gerne vil have let adgang til oversigten af genvejstaster, kan man tilføje den i Værktøjsmenuen under de tre streger ude til højre.

Obs. Har man ikke **Værktøjsmenuen**, kan den aktiveres under **Initialerne** ovenfor

1.5 ID 8 Genvejstaster forbedret (WR-1421)

Lidt hjælp til at navigere med genvejstaster i WebReq:

Brug **Tab** til at flyttemarkøren frem

Shift+tab for at flytte markøren tilbage

Ctrl+mellelrum ved udvælgelse

Benyt **Ctrl+mellelrum** for at markere efter at man har tab'et ned.

Ved **dropdownbokse** Tast **Enter** - vælg det ønskede med **piltaster** - ved valg tast **Enter**

Under **Oplysninger** vil cursoren nu placeres i første prompt, som skal udfyldes.

1.6 ID 32: Mulighed for at sætte links på profiler (WR-1441)

Under **Tandhjul** → **Opret og Rediger profiler** kan klinikken nu sætte et link ind til profilvejledninger. Laboratoriet har ligeledes mulighed for at sætte disse link ind på laboratorieprofiler. Vejledninger vises på profilerne med en grøn bog og mouseover.

The screenshot shows the 'Opret / Rediger profiler' menu with options: 'Rediger egne analyser', 'Opret / Rediger profiler', and 'Rediger avis tekster'. Below the menu is a form for creating or editing a profile, including fields for 'Profilnavn*' and 'Information', and a 'Profilvejledning' field. To the right is a table of profiles:

Klinik profiler	Laboratorieprofiler
<input type="checkbox"/> Kol skema	<u>Klinisk biokemi, Synlab</u>
<input type="checkbox"/> Priser.	<input type="checkbox"/> Allergi Inhalation
<input type="checkbox"/> Farver	<input type="checkbox"/> Før indlæggelse
Kontrol	<input type="checkbox"/> Infektion udredning
<input type="checkbox"/> ILS	<input type="checkbox"/> labprofil 25112019
<input type="checkbox"/> Zprofil m. link	<input type="checkbox"/> link til vejledning
<input type="checkbox"/> Hypertension Inden årskontrol	<input type="checkbox"/> PROJEKT Heparin + EDTA
<input type="checkbox"/> Chlamydia	<input type="checkbox"/> test.081019.mareit

Red circles in the image highlight the 'Opret / Rediger profiler' menu item, the 'Profilvejledning' field in the form, and the 'link til vejledning' option in the 'Laboratorieprofiler' list, which has a green book icon next to it.

1.7 ID 12 Obs. på hæmoglobinopatier for læger (WR-1459)

På baggrund af et ønske om at gøre klinikkerne mere opmærksomme på hæmoglobinopatier, vil laboratoriet nu kunne sætte prompt spørgsmål op på en analyse, som kan fjerne eller udløse nye analyser, afhængig af besvarelsen.

Rekvisitionsoplysninger

Prøvetagningstid
15-12-2025 13:38

Overvej om det er indiceret at undersøge for hæmoglobinopati hos denne kvinde

Skal analysen tilføjes *

Svar på denne rekvisition må videregives

Ja
Nej

1.8 ID 13 Forbedringer på Opret og Rediger profiler (WR-1478, WR-1659)

Der er nu lavet nogle tekstændringer på: **Tandhjul** → **Opret og Rediger profiler**, så man f.eks. ikke ved et uheld får sat en Klinikprofil til Patient profil.

- 1 Som udgangspunkt opretter man altid en profil som en Klinikprofil for alle i klinikken til Alle patienter. Ønsker man at afvige fra det, kan man anvende en af nedenstående, hvor en hjælpe tekst kan hjælpe med til at få valgt den rette.
- 2 Vælges **Overskrift** til inddeling af profilerne, kommer nedenstående popup, da disse ikke kan indeholde analyser

Opret Rediger Kopier delt profil

Profilnavn *

Information

Profilvejledning

Skal klinikprofilen ændres til:

Brugerspecifik (Kun synlig for mig)

Patient profil (Kun for denne patient)

Overskrift (Profiloverskrifter)

Lægehuset WebReq
Ydernr: 123456

Rediger egne analyser

Opret / Rediger profiler

Ændres til overskrift

Den valgte profil indeholder analyser. Alle analyser vil blive fjernet hvis den ændres til en overskrift. Vil du fortsætte?


Nej Ja

1.9 ID 18,22 Forbedringer på Hotel rekvisitioner (WR-1497, WR-1519)

Forbedringer i forbindelse med fremsøgning, tilretning og prøvetagning.

- 1 Fjern inaktive rekvisitioner på **Hotel-** og **Gemte** med knappen: **Skjul Inaktive**. Slettede og redigerede analyser forsvinder fra oversigten.
- 2 Ny knap **Ret**, anvendes når man skal **tilrette rekvisitionen**, ikke prøvetage den. Rekvisitionen indlæses som **Hotel analyser** og lægges direkte på **Hotel** med **Udfør** (*ses med mouseover*)
- 3 **Indlæs** knappen er omdøbt til **Prøvetag**. Prøverne tages i egen klinik og **Udfør** afsender rekvisition til laboratoriet som indsendt prøve.

Mouseover med genveje ses på Ret og Prøvetag:

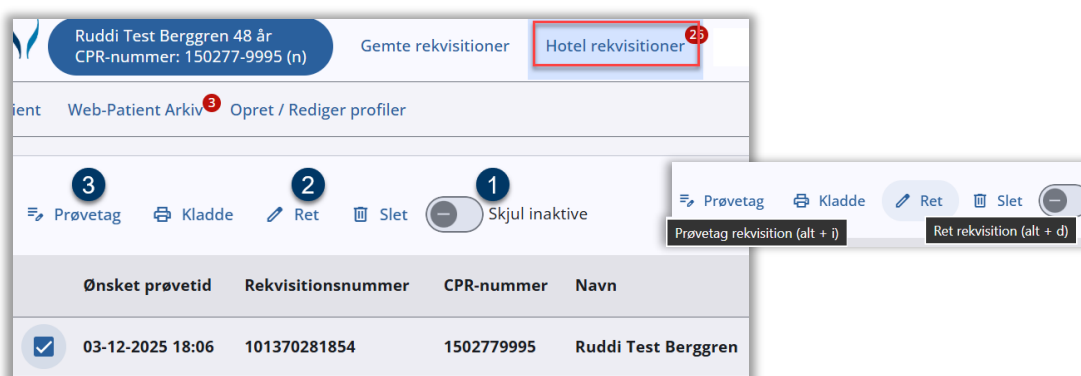


1.10 ID 8 Differentiering af analyser til forskellige klinik specialer (WR-1503)

Laboratoriet kan nu gøre udvalgte analyser søgbare for bestemte Klinikker, som har et særligt behov ud over det almindelige repertoire. Dette er kun gældende på klinikens default laboratorie.

1.11 ID 24 Forbedring i fremsøgning af analyser (WR-1521)

Under **Søg**, kan enhver analyse i analyserepertoire nu findes, uanset hvilken prøvetagningstype man står på. I **Bestilling** vises hvilken prøvetagningstype analysen er indlæst med, og kan som altid fjernes eller flyttes til andre mulige prøvetagningstyper om nødvendigt.

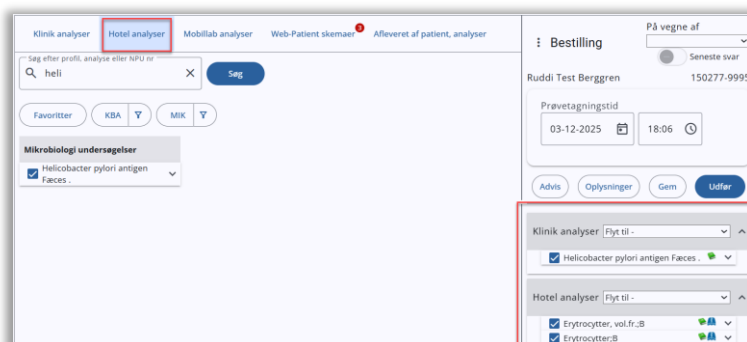

1.15 ID 32 Adgangskode til WebReq (WR-1560)

Adgangskoden til WebReq kan findes under jeres **Klinik informationer**.
Nyttig ifm. nye medarbejder og inden skift af journalsystem.

The screenshot shows the 'Webreq Opsætninger' page. On the left, there are tabs for 'Klinik oplysninger' and 'Udskrivning'. The main form contains the following fields:

- Navn ***: Synlab Lægehus
- Adresse**: Odeons kvarter 19
- Adgangskode**: ***** (highlighted with a red box)

There is a red box around the 'Adgangskode' field and a red circle around the eye icon in the password field.

1.16 ID 35 Kommentar forbedres ved seneste svar og regler (WR-1576)

På **Seneste svar** og **Advarselsregler**:
Når et analysesvar er en tekst eller blot "KOMM", kan hele teksten nu ses med mouseover på "I".

The screenshot shows the 'ANALYSE ADVARSLER' section. It lists 'Basofilocytter:B' with a 'Fjern fra bestilling' button. Below it, another 'Basofilocytter:B' entry is shown with a value of 'Ej' and a reference interval of '10E9/L'. A tooltip is displayed over the 'Ej' value, containing the following text:

- Er udført inden for 72 timer, se tidligere resultat
- Udførende lab:** LAB - Esbjerg
- Reference interval:** < 0.20

1.17 Bedre fejlvisning ved fejlet opslag på laboratoriesvarportalen (WR-1679)


Der vises nu en fejlbesked i 5 sekunder, hvis der opstår en fejl i kaldet til laboratoriesvarportalen. Fejlbeskeden er flg.:

The screenshot shows a notification banner with a red background and white text. The message reads: "Labsvar var for lang tid om at svare". To the left of the message, there is a red circle with the number '9' inside, indicating the number of notifications.

1.18 Pro-skema under Webpatient skemaer (WR-1717)

For at give bedre brugeroplevelser med **Webpatient Pro-skema**, vil alle skema nu være tilgængelig under **Webpatient skemaer**.

Skemaer kan som andre analyser oprettes under: **Klinikprofiler** under **Tandhjul** → **Opret og ret Klinikprofiler**.

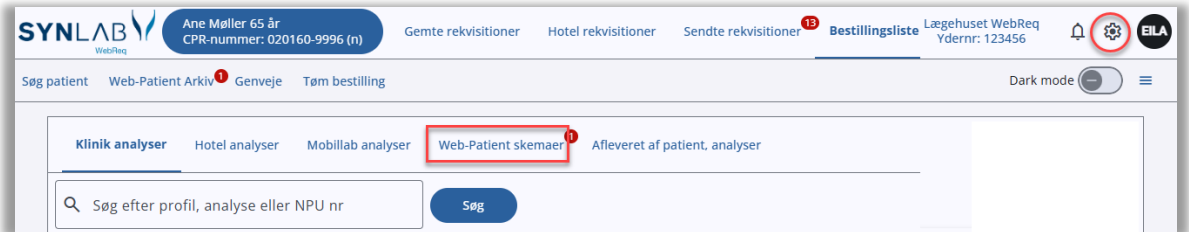

Samtidig er der tilføjet et CPR-nummer tjek, så der ikke kan sendes Pro-skema til patienter med et erstatnings CPR-nummer. Fejlteksten forbedres ved en kommende opdatering.

